

SPK Series Systems

The SPK series pump package is ideally suited for basement sumps and flood control applications. The 18"x22" polypropylene basin has a 4" Adapt-A-Flex grommet for easy installation. The check valve and required NPT threaded 1-1/2" discharge pipe aid with inspection and diagnostics.

The system includes a Little Giant 6 series sump pump and Little Giant Diaphragm Switch. Refer to the pump manual for more details, including installation, operation, and maintenance.

This product is covered by a Limited Warranty for a period of 3 years from the date of original purchase by the consumer. For complete warranty information, refer to www.LittleGiant.com.



Specifications

Model	HP	Volts	Pump Model
SPK-6CIA	1/3	115	6-CIA

SAFETY INSTRUCTIONS

This equipment should be installed and serviced by technically qualified personnel who are familiar with the correct selection and use of appropriate tools, equipment, and procedures. Failure to comply with national and local electrical and plumbing codes and within Little Giant recommendations may result in electrical shock or fire hazard, unsatisfactory performance, or equipment failure.

Know the product's application, limitations, and potential hazards. Read and follow instructions carefully to avoid injury and property damage. Do not disassemble or repair unit unless described in this manual.

Failure to follow installation or operation procedures and all applicable codes may result in the following hazards:

⚠ WARNING



Risk of severe injury or death by electrical shock.

- Check local electrical and building codes before installation. The installation must be in accordance with their regulations as well as the most recent National Electrical Code (NEC) and the Occupational Safety and Health Act (OSHA).
- This product is supplied with a grounding conductor and grounding-type attachment plug. To reduce risk of electric shock, be certain that it is connected only to a properly grounded grounding-type receptacle. Do not remove the third prong from the plug. The third prong is to ground the pump to help prevent possible electric shock hazard. Do not use an extension cord.

INSTALLATION

Physical Installation

⚠ CAUTION



Risk of bodily injury, electric shock, or equipment damage.

- This equipment must not be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental abilities, or lacking in experience and expertise, unless supervised or instructed. Children may not use the equipment, nor may they play with the unit or in the immediate vicinity.
- Do not run the pump dry. If run dry, the surface temperature of the pump will rise to a high temperature that could cause skin burns if touched and will cause serious damage to your pump.
- Operation of this equipment requires detailed installation and operation instructions provided in this manual for use with this product. Read entire manual before starting installation and operation. End User should receive and retain manual for future use. Keep safety labels clean and in good condition. Keep work area clean, well-lit, and uncluttered.

INSTALLATION

Physical Installation

1. Remove bolts and washers from cover and set cover aside.
2. Install discharge pipe into pump.
3. Install pump into basin.
4. Install gasket tape to top mounting surface of basin.
5. Install discharge Adapt-A-Flex into bottom side of cover.
6. Pull pump cord through cord hole in cover.
7. Sliding the Adapt-A-Flex hole over the discharge pipe, install cover.
8. Install power cord into power cord grommet and press grommet into hole in cover.
9. Secure cover to basin with bolts and washers.
10. Install check valve into discharge pipe.

NOTE: For best performance, install the check valve horizontally or at an angle less than 45°.

Operation Testing

1. Fill basin with water to activate controls and pump.
2. If the unit does not operate, refer to the troubleshooting guide located in the pump owner's manual.

MAINTENANCE

- Refer to [“Replacement Parts” on page 5](#) for names and relative location of all components to assist you while following these instructions.
- Consult the instruction sheet illustrations for proper assembly and disassembly of your Little Giant pump.
- Refer to the pump owner’s manual for troubleshooting.


Pump Replacement

1. Disconnect pump from power supply.
2. Disconnect pipe from check valve.
3. Remove cord grommet from the cover.
4. Separate the pump power cord from the grommet.
5. Feed power cord through the cord grommet opening and remove the pump.
6. Remove discharge pipe from pump and install on replacement pump.
7. Install replacement pump into basin.
8. Feed power cord through the cord grommet opening and reinstall cord grommet.
9. Route the pump cord behind the discharge pipe.
10. Remove any cord slack that might potentially interfere with control float.
11. Reinstall cover.
12. Reconnect check valve.
13. Connect pump to power supply.

Troubleshooting

Problem	Probable Causes	Corrective Action
Pump will not operate	Circuit breaker tripped or power turned off	Reset circuit breaker or correct electrical supply.
	For models equipped with diaphragm switch: breather tube kinked, pinched, or blocked.	Confirm power cord is not kinked or pinched and confirm that breather tube end opening is not blocked.
Pump runs, but does not discharge liquid	Blocked discharge pipe	Clean discharge pipe.
	Blocked vent pipe	Clean vent pipe. Make sure the air admittance valves are not restricting the free passage of air in the vent pipe.
	Check valve installed backwards	Check flow indicating arrow on check valve body to ensure it is installed properly.
	Check valve stuck or unplugged	Remove check valve and inspect for proper operation.
	Lift too high for pump	Check rating table.
	Inlet to impeller plugged	Pull pump and clean.
Pump will not shut off	Pump is air locked	Consult the pump installation instructions. Make sure the 3/16" hole in the discharge pipe inside the basin is not present or is blocked to allow air to escape the pump volute.
	Pump is air locked due to clogged air relief hole	Clean obstruction from air relief hole in discharge pipe.
	Liquid inflow matches pump capacity	Larger pump required.
	For models equipped with diaphragm switch: breather tube kinked, pinched, or blocked	Confirm power cord is not kinked or pinched and confirm that breather tube end opening is not blocked.
Pump does not deliver rated capacity	Defective switch	Replace switch.
	Lift too high for pump	Check rated pump performance.
	Low voltage, speed too slow	Check for proper supply voltage to make certain it corresponds to nameplate voltage.
	Impeller or discharge pipe is clogged	Pull pump and clean. Check pipe for scale or corrosion.
Pump cycles continually	Impeller wear due to abrasives	Replace worn impeller.
	No check valve in long discharge pipe allowing liquid to drain back into sump	Install a check valve in discharge line.
	Check valve leaking	Inspect check valve for correct operation.
	Basin too small for inflow	Install larger basin.

Replacement Parts

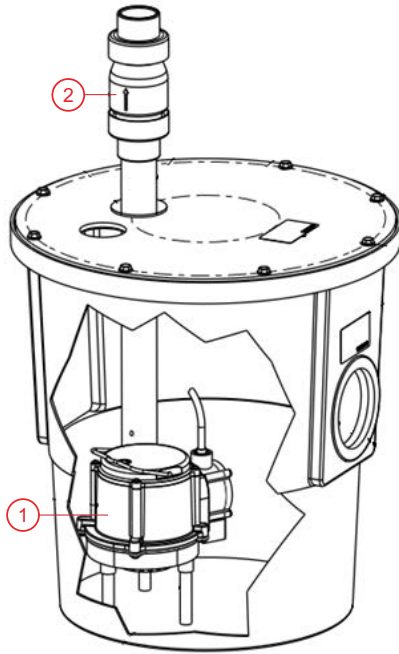

Item Number	Description	Order Number
1	6-CIA pump	506162
2	Check valve	940019



For technical assistance, please contact:

800.701.7894 | **littlegiant.com**

1000008015 Rev. 001 07/22

LittleGIANT[®]
Franklin Electric Co., Inc. | Oklahoma City, OK 73157-2010
Copyright © 2022, Franklin Electric, Co., Inc. All rights reserved.

Sistemas serie SPK

El paquete de bombas serie SPK es ideal para sumideros en sótanos y aplicaciones de control de inundaciones. El depósito de polipropileno de 18 pulg x 22 pulg (45.7 cm x 55.9 cm) tiene una arandela Adapt-A-Flex de 4 pulg para una instalación sencilla. La válvula de retención y la tubería de descarga de 1-1/2 pulg (3.8 cm) roscada NPT necesaria ayudan a la inspección y el diagnóstico.

El sistema incluye una bomba de sumidero Little Giant serie 6 y un interruptor de diafragma Little Giant. Consulte el manual de la bomba para obtener más información, incluidos detalles sobre instalación, funcionamiento y mantenimiento.

Este producto está cubierto por una garantía limitada por un período de 3 años desde la fecha original de compra por parte del consumidor. Para obtener información completa sobre la garantía, consulte www.LittleGiant.com.



Especificaciones

Modelo	HP	Voltios	Modelo de bomba
SPK-6CIA	1/3	115	6-CIA

INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD

La instalación y el mantenimiento de este equipo deben estar a cargo de personal con capacitación técnica que esté familiarizado con la correcta elección y uso de las herramientas, equipos y procedimientos adecuados. El hecho de no cumplir con los códigos eléctricos y de plomería nacionales y locales y con las recomendaciones de Little Giant puede provocar peligros de descarga eléctrica o incendio, desempeños insatisfactorios o fallas del equipo.

Lea y siga las instrucciones cuidadosamente para evitar lesiones y daños a los bienes. No desarme ni repare la unidad salvo que esté descrito en este manual.

El hecho de no seguir los procedimientos de instalación o funcionamiento y todos los códigos aplicables puede ocasionar los siguientes peligros:

ADVERTENCIA



Riesgo de lesiones graves o muerte por descarga eléctrica.

- Compruebe los códigos eléctricos y de construcción locales antes de la instalación. La instalación debe estar de acuerdo con sus regulaciones, así como el National Electrical Code (NEC) más reciente y la ley de Seguridad y Salud Ocupacionales (OSHA).
- Este producto viene con un conductor a tierra y un enchufe con conexión a tierra. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, asegúrese que se conecte solo a un receptáculo del tipo con conexión a tierra que esté conectado apropiadamente a tierra. La tercer punta es para conectar la bomba a tierra con el fin de evitar posibles peligros de descarga eléctrica. No retire la tercera punta del enchufe. No use un cable de extensión.

⚠ PRECAUCIÓN



Riesgo de lesiones corporales, descargas eléctricas o daños materiales.

- Este equipo no deben usarlo niños ni personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni aquellos que carezcan de experiencia y capacitación, salvo que estén bajo supervisión o instrucción. Los niños no podrán usar el equipo ni jugar con la unidad o en las cercanías inmediatas.
- No haga funcionar vacía la bomba. Si la hace funcionar vacía, la temperatura de la superficie de la bomba aumentará al punto que podría provocar quemaduras si se la toca y le causará serios daños a su bomba.
- El funcionamiento de este equipo exige instrucciones detalladas para su instalación y funcionamiento que se encuentran en este manual para su uso con este producto. Lea la totalidad del manual antes de comenzar la instalación y la operación. El usuario final debe recibir y conservar el manual para usos futuros. Mantenga las etiquetas de seguridad limpias y en buenas condiciones. Mantenga el área de trabajo limpia, bien iluminada y ordenada.
- Use gafas de seguridad mientras realiza la instalación o el mantenimiento de la bomba.

INSTALACIÓN

Instalación física

1. Quite los pernos y las arandelas de la cubierta de a la bomba y deje la cubierta a un costado.
2. Instale la tubería de descarga en la bomba.
3. Instale la bomba en el depósito.
4. Coloque cinta para juntas en la superficie de montaje superior del depósito.
5. Instale la arandela Adapt-A-Flex de descarga en la parte inferior de la cubierta.
6. Pase el cable de la bomba a través del orificio para cables en la cubierta.
7. Deslice el orificio de la arandela Adapt-A-Flex sobre la tubería de descarga e instale la cubierta.
8. Instale el cable de alimentación en la arandela prensacables y presiónela para insertarla en el orificio de la cubierta.
9. Sujete la cubierta al depósito con pernos y arandelas.
10. Instale la válvula de retención en la tubería de descarga.

NOTA: Para un mejor rendimiento, instale la válvula de retención horizontalmente o en un ángulo menor a 45°.

Prueba de operación

1. Llene la cuenca con agua para activar los controles y la bomba.
2. Si la unidad no funciona, consulte la guía de resolución de problemas en el manual del propietario de la bomba.

MANTENIMIENTO

- Consulte [“Piezas de repuesto” en la página 11](#) para saber los nombres y la ubicación relativa de todos los componentes como ayuda mientras sigue estas instrucciones.
- Consulte las ilustraciones de la hoja de instrucciones para montar y desmontar correctamente su bomba Little Giant.
- Consulte el manual del propietario de la bomba para la solución de problemas.


Reemplazo de la bomba

1. Desconecte la bomba de la fuente de alimentación.
2. Desconecte la tubería de la válvula de retención.
3. Quite el pasacables de la cubierta.
4. Separe el cable de alimentación de la bomba de la arandela de goma.
5. Pase el cable de alimentación a través de la abertura del pasacables y retire la bomba.
6. Retire la tubería de descarga de la bomba e instálela en la bomba de reemplazo.
7. Instale la bomba de reemplazo en la cuenca.
8. Pase el cable de alimentación a través de la abertura del pasacables y vuelva a colocar el pasacables.
9. Pase el cable de la bomba por detrás de la tubería de descarga.
10. Elimine cualquier holgura del cable que pueda interferir con el funcionamiento del flotante de control.
11. Vuelva a instalar la cubierta.
12. Vuelva a conectar la válvula de retención.
13. Conecte la bomba y el interruptor a la fuente de alimentación.

Solución de problemas

Problema	Causas probables	Acción correctiva
La bomba no funciona	Se activó el disyuntor o se cortó la alimentación	Reinicie el disyuntor o corrija el suministro eléctrico.
	En el caso de modelos equipados con interruptor de diafragma: tubo de respiración doblado, pinzado o bloqueado	Compruebe que el cable de alimentación no esté doblado o pinzado y revise que la abertura del tubo de respiración no esté bloqueada.
La bomba funciona, pero no descarga líquido	Tubería de descarga bloqueada	Limpie la tubería de descarga.
	Tubería de ventilación bloqueada	Limpie la tubería de ventilación. Asegúrese de que las válvulas de admisión de aire no restrinjan el libre paso de aire dentro de la tubería de ventilación.
	Válvula de retención instalada al revés	Revise en el cuerpo de la válvula de retención la flecha que indica la dirección de flujo para garantizar que la instalación sea correcta.
	Válvula de retención atascada u obstruida	Quite la válvula de retención y revísela para comprobar que funcione bien.
	Elevación demasiado alta para la bomba	Consulte la tabla de valoración.
	Entrada al impulsor obstruida	Quite la bomba y límpiela.
	Bomba bloqueada por aire	Asegúrese de que el orificio no esté bloqueado para permitir que el aire escape de la voluta de la bomba.
La bomba no se apaga	La bomba está bloqueada por aire debido a un orificio de ventilación obstruido	Quite la obstrucción del orificio de ventilación en la tubería de descarga.
	El caudal que entra es igual a la capacidad de la bomba	Se requiere una bomba mayor.
	En el caso de modelos equipados con interruptor de diafragma: tubo de respiración doblado, pinzado o bloqueado	Compruebe que el cable de alimentación no esté doblado o pinzado y revise que la abertura del tubo de respiración no esté bloqueada.
	Interruptor defectuoso	Cambie el interruptor.
La bomba no cumple con la capacidad nominal.	Elevación demasiado alta para la bomba	Compruebe el rendimiento nominal de la bomba.
	Bajo voltaje, velocidad demasiado lenta	Compruebe que el voltaje de alimentación sea el adecuado para asegurarse de que corresponda con el voltaje de la placa de identificación.
	Impulsor o tubería de descarga obstruidos	Quite la bomba y límpiela. Revise si la tubería tiene sarro o señales de corrosión.
	Desgaste del impulsor causado por abrasivos	Reemplace el impulsor desgastado.
La bomba se enciende y se apaga permanentemente	Ausencia de válvula de retención en una tubería de descarga larga, lo que permite que el líquido vuelva a drenar hacia el sumidero	Instale una válvula de retención en la línea de descarga.
	Fugas en la válvula de retención	Inspeccione que la válvula de retención funcione correctamente.
	Cuenca demasiado pequeña para el flujo entrada	Instale una cuenca más grande.

Piezas de repuesto

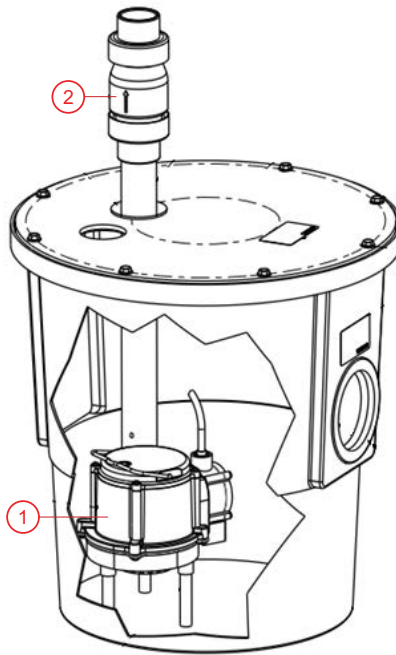

Artículo No.	Descripción	Número de orden
1	Bomba 6-CIA	506162
2	Válvula de retención	940019



Para la ayuda técnica, por favor póngase en contacto:

800.701.7894 | **littlegiant.com**

1000008015 Rev. 001 07/22

LittleGIANT®

Franklin Electric Co., Inc. | Oklahoma City, OK 73157-2010

Copyright © 2022, Franklin Electric, Co., Inc. Todos los derechos están reservados.

Systèmes de la série SPK

L'ensemble de pompe de la série SPK convient parfaitement aux puisards de sous-sol et aux applications de contrôle des inondations. Le bassin en propylène comporte un œillet Adapt-A-Flex de 4 po pour une installation facile. La soupape antiretour et le conduit de refoulement NPT fileté 1-1/2 po requis facilitent l'inspection et le diagnostic.

Le système comprend une pompe de puisard Little Giant série 6 et un interrupteur à diaphragme Little Giant. Reportez-vous au manuel de la pompe pour plus de détails, y compris l'installation, le fonctionnement et la maintenance.

Ce produit est couvert par une garantie limitée pour une période de 3 ans à compter de la date d'achat originale par le consommateur. Pour obtenir des informations complètes sur la garantie, consultez www.LittleGiant.com.



Spécifications

Modèle	CH	Volts	Modèle de pompe
SPK-6CIA	1/3	115	6-CIA

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cet équipement doit être installé et entretenu par des techniciens qualifiés capables de choisir et d'utiliser les outils, les équipements et les procédures appropriés. Le non-respect des codes électriques et codes de plomberie local et national et des recommandations de Little Giant pourrait mener à une électrocution ou un incendie, une mauvaise performance ou une défaillance de l'équipement.

Lisez et suivez attentivement les instructions pour éviter toute blessure ou tout dommage matériel. Ne démontez pas et ne réparez pas l'appareil si ces opérations ne sont pas décrites dans le présent manuel.

Le non-respect des procédures d'installation ou d'utilisation et de tous les codes en vigueur peut entraîner les risques suivants:

AVERTISSEMENT



Risque de blessure grave ou de mort par électrocution.

- Vérifiez les codes locaux d'électricité et de bâtiment avant l'installation. L'installation doit être conforme à la réglementation ainsi qu'au NEC (Code américain de l'électricité) le plus récent et l'OSHA (loi sur la santé et la sécurité au travail des États-Unis).
- Ce produit est fourni avec un conducteur de mise à la terre et une fiche munie d'une attache de mise à la terre. Pour réduire le risque de décharge électrique, assurez-vous de seulement brancher la pompe à une prise électrique correctement mise à la terre. Ne retirez pas la troisième branche de la fiche. La troisième branche sert à la mise à la terre de la pompe, afin de prévenir tout risque possible de décharge électrique. N'utilisez pas un cordon de rallonge.

▲ ATTENTION



Risque de blessure, de choc électrique ou de dégâts matériels.

- Cet équipement ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou cognitives réduites, ou par des personnes n'ayant pas l'expérience ou l'expertise appropriée, sauf si ces personnes sont supervisées ou ont reçu des instructions à cet effet. Les enfants ne doivent pas utiliser l'équipement ni jouer avec l'appareil ou dans sa proximité immédiate.
- Ne pas faire fonctionner la pompe à sec. En cas de fonctionnement à sec, la température à la surface de la pompe augmentera à un niveau susceptible de causer des brûlures cutanées en cas de contact et entraînera de graves dommages à votre pompe.
- L'utilisation de cet équipement nécessite les instructions d'installation et d'utilisation détaillées fournies dans le présent manuel à utiliser avec ce produit. Lisez le manuel intégralement avant de procéder à l'installation et à l'utilisation du produit. L'utilisateur final doit recevoir et conserver le manuel pour consultation ultérieure. Garder les étiquettes de sécurité propres et en bon état. Garder la zone de travail propre, bien éclairée et dégagée.
- Porter des lunettes de sécurité lors de l'installation ou de l'entretien de la pompe.

INSTALLATION

Installation physique

1. Retirez les boulons et les rondelles du couvercle et mettez le couvercle de côté.
2. Installez le conduit de refoulement dans la pompe.
3. Installez la pompe dans le bassin.
4. Installez la bande d'étanchéité sur la surface de montage supérieure du bassin.
5. Installez le conduit de refoulement Adapt-A-Flex dans la partie inférieure du couvercle.
6. Tirez le cordon de la pompe à travers le trou du cordon dans le couvercle.
7. En faisant glisser le trou Adapt-A-Flex sur le conduit de refoulement, installez le couvercle.
8. Installez le cordon d'alimentation dans l'œillet du cordon d'alimentation et appuyez sur l'œillet dans le trou du couvercle.
9. Fixez le couvercle sur le bassin avec les boulons et les rondelles.
10. Installez une soupape antiretour dans le conduit de refoulement.

REMARQUE : Pour un rendement optimal, installez le clapet antiretour horizontalement ou à un angle inférieur à 45°.

Test de fonctionnement

1. Remplissez le bassin d'eau pour activer les commandes et la pompe.
2. Si l'unité ne fonctionne pas, consultez le guide de dépannage dans le manuel du propriétaire de la pompe.

ENTRETIEN

- Consultez « [Pièces de rechange](#) » [page 18](#) pour connaître les noms et emplacements relatifs de tous les éléments, qui vous aideront à suivre ces instructions.
- Consultez les illustrations de la feuille d'instructions pour le montage et le démontage appropriés de votre pompe Little Giant.
- Reportez-vous au manuel du propriétaire de la pompe pour les opérations de dépannage.


Remplacement de la pompe

1. Débranchez la pompe et coupez l'alimentation électrique.
2. Débranchez le tuyau de la soupape antiretour.
3. Retirez le passe-fil du couvercle.
4. Séparez le cordon d'alimentation de la pompe du passe-fil.
5. Faites passer le cordon d'alimentation à travers l'ouverture du passe-fil et retirez la pompe.
6. Retirez le tuyau de refoulement de la pompe et installez-le sur la pompe de remplacement.
7. Installez la pompe de remplacement dans le bassin.
8. Faites passer le cordon d'alimentation dans l'ouverture du passe-fil et réinstallez le passe-fil.
9. Faites passer le cordon de la pompe derrière le tuyau de refoulement.
10. Éliminez tout manque de tension dans le cordon qui pourrait potentiellement nuire au fonctionnement du flotteur de commande.
11. Réinstallez le couvercle de la pompe.
12. Rebranchez la soupape antiretour.
13. Connectez la pompe et mettez l'alimentation électrique sous tension.

Dépannage

Problème	Causes probables	Mesure corrective
La pompe ne fonctionne pas	Le disjoncteur s'est déclenché ou l'alimentation est coupée	Réarmez le disjoncteur ou rétablissez l'alimentation électrique.
	Pour les modèles équipés d'un interrupteur à diaphragme : tube reniflard plié, pincé ou bloqué	Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est ni plié ni pincé, et vérifiez que l'ouverture à l'extrémité du tube n'est pas bloquée.
La pompe fonctionne, mais elle ne refoule pas le liquide	Tuyau de refoulement obstrué	Nettoyez le tuyau de refoulement.
	Tuyau de ventilation obstrué	Nettoyez le tuyau de ventilation. Assurez-vous que les vannes d'admission d'air ne restreignent pas le libre passage de l'air dans le tuyau de ventilation.
	Clapet antiretour installé à l'envers	Vérifiez la flèche indiquant le sens du débit sur le corps du clapet antiretour pour vous assurer qu'il est correctement installé.
	Clapet antiretour coincé ou débranché	Retirez le clapet antiretour et vérifiez son bon fonctionnement.
	Refoulement trop haut pour la pompe	Consultez le tableau des caractéristiques nominales.
	Entrée de la turbine bouchée	Tirez la pompe et procédez au nettoyage.
	La pompe est bloquée par l'air	Assurez-vous que le trou n'est pas bloqué pour permettre à l'air de s'échapper de la volute de la pompe.
Le moteur de la pompe ne s'arrête pas	La pompe est étanche à l'air en raison du trou d'échappement d'air bouché	Débouchez le trou d'échappement d'air dans le conduit de refoulement.
	Afflux de liquide correspondant au volume de la pompe	Une pompe plus puissante est nécessaire.
	Pour les modèles équipés d'un interrupteur à diaphragme : tube reniflard plié, pincé ou bloqué	Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est ni plié ni pincé, et vérifiez que l'ouverture à l'extrémité du tube n'est pas bloquée.
	Interrupteur défectueux	Remplacer l'interrupteur.
La pompe n'atteint pas la puissance nominale	Refoulement trop haut pour la pompe	Vérifiez le rendement nominal de la pompe.
	Basse tension, vitesse trop lente	Vérifiez si la tension d'alimentation est correcte pour vous assurer qu'elle correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique.
	La turbine ou le tuyau de refoulement est obstrué	Tirez la pompe et procédez au nettoyage. Vérifiez si le tuyau est exempt de tartre ou de corrosion.
	Usure de la turbine due aux abrasifs	Remplacez la turbine usée.
La pompe tourne en continu	Aucun clapet antiretour dans le long tuyau de refoulement permettant au liquide de revenir dans le puisard	Installez un clapet antiretour dans la conduite de refoulement.
	Fuite du clapet antiretour	Inspectez le clapet antiretour pour vérifier s'il fonctionne bien.
	Bassin trop petit pour le débit entrant	Installez un bassin plus grand.

Pièces de rechange

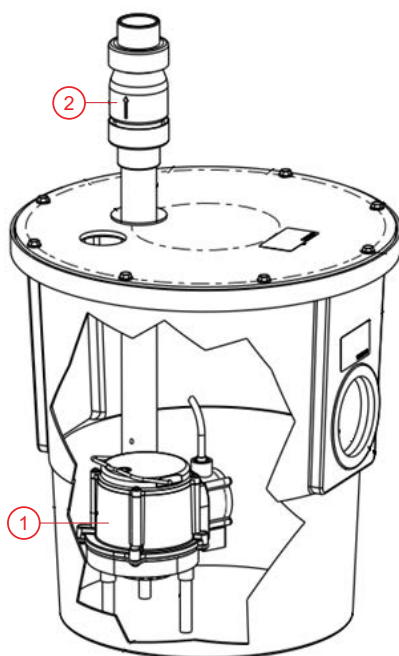

Numéro d'article	Description	Numéro de commande
1	6-CIA pompe	506162
2	Soupape antiretour	940019

REMARQUES



Pour l'aide technique, entrez s'il vous plaît en contact :

800.701.7894 | **littlegiant.com**

1000008015 Rév. 001 07/22

LittleGIANT®

Franklin Electric Co., Inc. | Oklahoma City, OK 73157-2010

Droits d'auteur © 2022, Franklin Electric, Co., Inc. Tous droits réservés.